


نصب و سیم‌بندی

قسمت‌های مختلف پایه در شکل زیر نشان داده شده است:

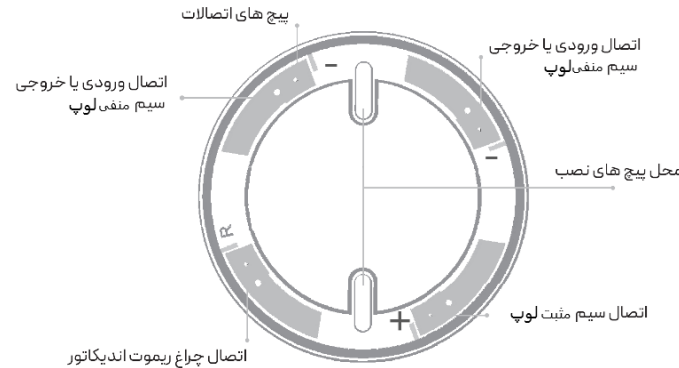

SENS

Secure and Safe

Fire Alarm and Security Systems

www.se-ns.com



دکتور مولتی آدرس‌پذیر
S6-AMD-300


معرفی محصول

دکتور مولتی آدرس‌پذیر S6-AMD-300 با قابلیت سنس دما و دود محیط، دمای بالای ۶۲ درجه‌ی سانتی‌گراد و یا وجود دود در محیط را تشخیص داده و اعلام فایر می‌کند. این دکتور برای انواع محیط‌های داخلی مناسب می‌باشد.

- مکان مناسبی را برای نصب دکتور انتخاب کنید.
- سیم‌های خروجی لولپ را از داخل پایه عبور داده و پایه را با استفاده از دو پیچ در محل مناسب نصب کنید.
- سیم‌های لولپ پیل آدرس‌پذیر را با توجه به پلاریته‌ی آن‌ها و مطابق با شکل زیر به کنتاکت‌های فلزی پایه متصل کنید.

- در صورتی که دکتور، ایزولاتور فعال در نظر گرفته شود سیم منفی ورودی و خروجی لولپ را به پایه‌های جداگانه وصل کنید و در صورت غیرفعال کردن ایزولاتور دکتور، سیم منفی لولپ را به یک پایه‌ی مشترک منفی وصل کنید.

- دکتور آدرس‌پذیر قابلیت اتصال به ریموت اندیکاتور کانونشنال را دارد لذا می‌توانید طبق دیاگرام سیم‌بندی زیر ریموت اندیکاتور را به آن متصل نمایید.

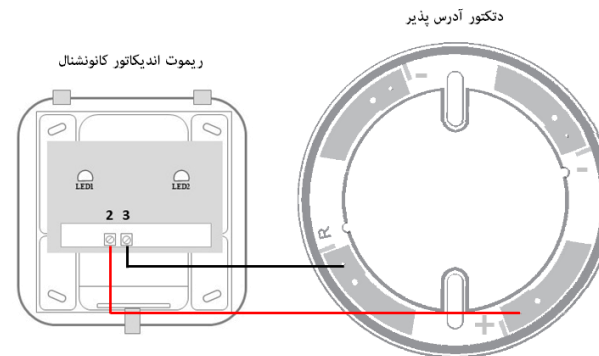

- مطابق تصویر زیر بدنه‌ی دکتور را طوری روی پایه قرار دهید که علامت روی بدنه با علامت کوتاه‌تر پایه مقابل هم قرار گیرند.
- سپس بدنه را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا علامت روی بدنه با علامت سمت راست پایه، مقابل هم قرار بگیرد و در جای خود چفت شود.

تست و راه‌اندازی

- دکتور را به لولپ پیل آدرس‌پذیر SENS متصل کنید.
- مرکز کنترل را به برق وصل کنید.
- دکتور را مطابق دفترچه راهنمای پیل آدرس‌پذیر سنس به صورت دستی یا اتوماتیک به پیل اضافه کنید.
- پس از شناسایی دکتور توسط مرکزکنترل، LED نشانگر آن شروع به چشمک زدن می‌کند.
- یک منبع گرما را به سنسور دمای دکتور نزدیک کنید یا با استفاده از اسپری دود، به داخل چمبر را دود اسپری کنید. پس از عبور دما ۶۲ درجه سانتی‌گراد و یا تشخیص دود محیط، دکتور به مرکزکنترل اعلام فایر می‌کند و LED نشانگر دکتور به صورت ممتد روشن می‌شود و تا پیل ریست نشود حالت فایر برطرف نمی‌گردد.
- دکتور را در حالت عملکرد عادی از پایه جدا کنید پیل اعلام فالت خواهد کرد. سپس دکتور را به پایه متصل کنید در این حالت فالت پیل به صورت خودکار رفع می‌گردد.
- اتصال کوتاه در پایه‌ها نیز باعث ایجاد فالت در پیل می‌شود.

مشخصات فنی

استاندارد طراحی	ISIRI 3708, 3709, 3710
کلاس دکتور	A2S
ولتاژ کارکرد	۲۷ ولت
جریان مصرفی در حالت نرمال	۰,۶ میلی آمپر در ۲۷ ولت
جریان آلارم	۱,۳ میلی آمپر در ۲۷ ولت
دمای آلارم	۶۲ درجه سلسیوس
دمای کارکرد	۱۰- تا ۷۰ درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط	۹۵٪ بدون میعان
ابعاد	۱۰۰×۵۰ میلی‌متر
وزن	۱۲۰ گرم

گارانتی

اطمینان حاصل کنید که این دستگاه فقط با مرکز کنترل‌های سازگار استفاده می‌شود و هیچ‌گونه عملیات مخرب روی آن انجام نمی‌گیرد، در غیر اینصورت شامل گارانتی نخواهد بود. امان‌ها باید به طور منظم بررسی، سرویس و نگهداری شوند تا صحت عملکرد آنها تایید شود.

عیب‌یابی

در صورت بروز اشکال در دکتور اعلام حریق آدرس‌پذیر، عیب‌یابی و تعمیر قطعات دکتور حتماً باید توسط واحد خدمات پس از فروش شرکت سنس و یا نماینده‌ی معرفی شده توسط شرکت، انجام گیرد.

دیاگرام زون سیستم آدرس پذیر

